

# KD- NL<sub>2</sub>- BT 凝露控制器

**KD 系列控制器** 采用高精度传感器,具有测湿准确,控制可靠,安装方便等特点,并具备三档相对湿度选择,自动,手动分别控制及负载故障声光报警等功能,极大地方便了不同用户的使用。

## 主要技术指标





一. 工作电源		AC220V 50 HZ
二. 使用环境	温度	- 20 °C ~ 55 °C
三. 凝露控制	湿度	≤ 90% RH
四. 触点容量	二路	AC220V 5A 阻性负载
五. 控制点数		二路测湿 二路负载
六. 湿度选择		70, 80, 90% RH
七. 绝缘电阻		>200 M Ω
八. 报警输出	容量	AC220V 5A
九. 外型尺寸		60 *120*135 mm
十. 开孔尺寸		54 *114 mm

## 使用说明

将电源线, 传感器引线及祛湿器分别按接线图正确连接, 确认无误后, 按下电源开关, 电源指示灯点亮, 控制器进入监测状态。当湿度 ≥ 设定值 (或用嘴对传感器哈气), 工作指示灯点亮, 祛湿器开始工作。待湿度 ≤ 设定值 - 5% 时, 工作指示灯熄灭, 祛湿器停止工作。如将手动按钮按下, 强制将祛湿器工作, 则控制器无自动监测功能。如祛湿器断线或损毁, 控制器故障指示灯点亮, 同时发出报警声。本控制器带有一付报警触点, 以备主控室报警。如需监控不同湿度时, 可将设定开关拨向指定值。默认值为 70%RH, 80%RH, 90%RH。如用户有不同需要时, 可在定货时标出。

有源报警触点

无源报警触点

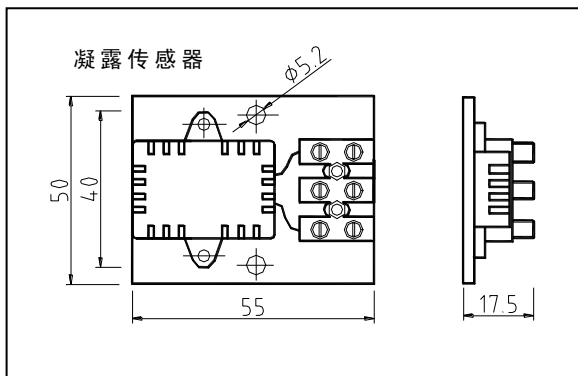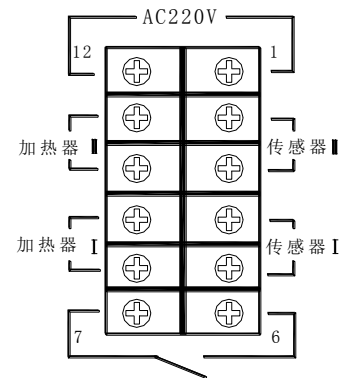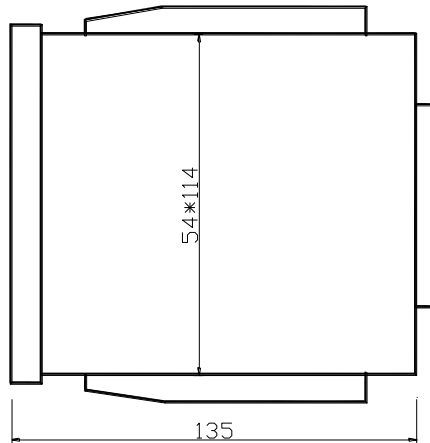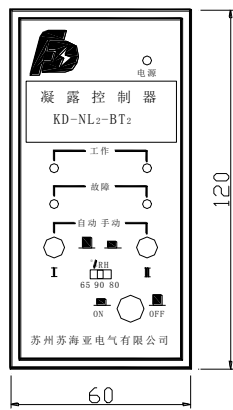

厂名: 苏州新区枫桥电器电板厂  
 苏州苏海亚电气有限公司  
 地址: 苏州新区嵩山路 185 号 16 幢  
 电话: 0512-65363217 66611068  
 邮编: 215129 网址: WWW.sz-guangbo.com  
 传真: 0512-66623008 电子邮箱: [guangbo-sz@163.com](mailto:guangbo-sz@163.com)